

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском,  
Ярковском районах  
(филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Тобольске, Тобольском,  
Вагайском, Уватском, Ярковском районах)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 625027, Тюменская область, г.Тюмень,  
ул. Холодильная, 57  
Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1  
Телефон, факс: 8(3456)24-65-18,  
эл.почта: tobolsk@fguz-tyumen.ru  
ОКПО 74757016, ОГРН 1057200617759  
ИНН/КПП 7203158959/720301001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510430

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. руководителя ИЛ(Ц)

02.03.2023

Ю.А. Батырева

М.П.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 1698 от 02.03.2023

Наименование предприятия, организации (Заказчик)\*: ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)

Юридический адрес\*: ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1

Наименование образца (пробы)\*: Вода систем централизованного питьевого водоснабжения

Место отбора\*: ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск кран

**Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 28.02.2023 с 03:20 до 03:30

Ф.И.О., должность: Забеленчиков. О. В.,

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 28.02.2023 08:00

Проба отобрана в соответствии с Отбор и доставка проб заказчиком "".

ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).

**Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0006904 п/и от 20.02.2023

**НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код образца (пробы): 23.1698

**НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Метод мембранной фильтрации

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." Средства измерений, испытательное оборудование:




№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Термостат электрический суховоздушный ТВ – 80-1	317	-	Аттестат №186, протокол №341 от 08.06.2022	07.06.2024
2	Термостат электрический суховоздушный ТС- 200 СПУ	776	-	Аттестат №176, протокол №328 от 08.06.2022	07.06.2024

Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям


Место осуществления деятельности: Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)

### Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 28.02.2023 08:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 1698					
испытания проведены по адресу:: Тюменская обл., г. Тобольск ул. Семена Ремезова, д.49 в, строение 1, пом. №№ 1-12, 40-45 (1 этаж), пом. №№ 1-17, 33-47 (2 этаж), пом. №№ 1-9,15, 21, 31-43 (3 этаж)					
дата начала испытаний 28.02.2023 08:10 дата выдачи результата 02.03.2023 10:09					
1	Escherichia coli (E.coli) и колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100 мл	отсутствие в 100 мл	ГОСТ 31955.1-2013
2	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	не обнаружены в 100 мл	отсутствие в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	-	не обнаружены в 20 мл	отсутствие в 20 мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. лица, ответственного за проведение испытаний Биолог  Таштимирова Р. Х.					

\*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

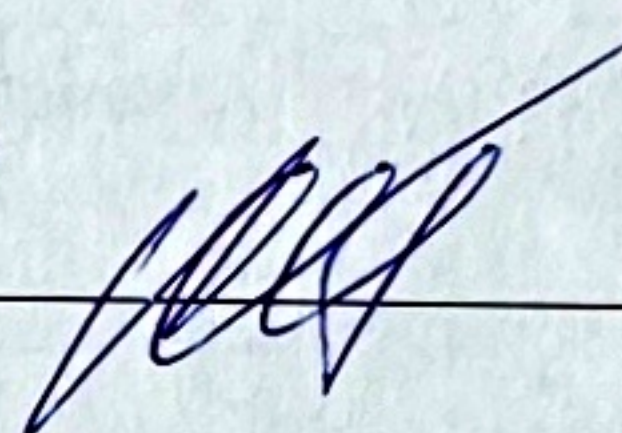 Абдразакова А. В., Техник ЭВМ

-----конец протокола-----



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»  
в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах**

**Юридический адрес: 625027, г. Тюмень, ул. Холодильная, 57.**

**Фактический адрес: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Семена  
Ремезова, 49в, строение 1.**

**E-mail: tobolsk@fguz-tyumen.ru; телефон, факс: 8(3456)24-65-18**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1698**

Заключение составлено 02.03.2023

**1. Основание для проведения экспертизы: договор № 0006904 п/и от 20.02.2023**

**2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

**3. Наименование образца (пробы): Вода систем централизованного питьевого водоснабжения**

**4. Заявитель: ИП Забеленчиков О.В. (ИНН 663403105133 ОГРН 315861900003326)**

**ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Дорожников, д.132, кв.1**

**5. Место, время и дата отбора: ИП Забеленчиков О.В., ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-  
Ях, ул. Железнодорожная, в районе дома № 8, киоск по продаже очищенной питьевой воды, Киоск  
кран**

**28.02.2023 с 03:20 до 03:30**

**6. НД на отбор: Отбор и доставка проб заказчиком ""**

**ИЛ(Ц) не несет ответственности за отбор и доставку образцов (проб). Результаты испытаний  
относятся к предоставленному Заказчиком образцу (пробе).**

**7. Образец (пробу) отобрал(а) Забеленчиков. О. В.,**

**8. ИЛЦ, выполнивший испытания: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской  
области» в городе Тобольске, Тобольском, Вагайском, Уватском, Ярковском районах, Тюменская  
обл., г.Тобольск, ул. Семена Ремезова, 49в, строение 1;**


**Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 1698 от 02.03.2023**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

**Проба № 1698 "Вода систем централизованного питьевого водоснабжения" в объеме проведенных  
испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к  
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"**

**Экспертное заключение составил(а):**

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

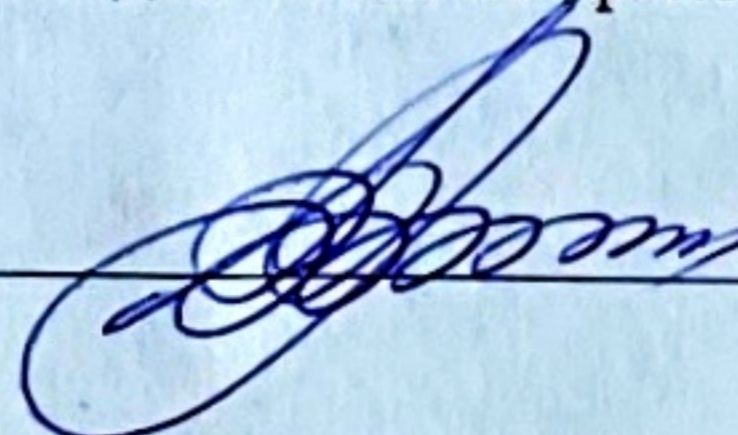

Пуртова И. И.