

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра



Овчинников П.О.

05.02.2025

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 0963.25 от 05.02.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): +73463259100 putvs@mail.ru

Юридический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Фактический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС с/п Салым ВОС-400 (см), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 76*

Дата и время отбора пробы (образца): 30.01.2025 06:00

Дата и время доставки пробы (образца): 30.01.2025 10:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Код пробы (образца): 02.0963.25, 01.0963.25

Объем пробы (образца): 0,5 дм³ 1,0 дм³

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: 0963.25

Основание для отбора: Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 30.01.2025

Дата начала испытаний: 30.01.2025

Дата окончания испытаний: 05.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	15,7 ± 3,1	не более 20	град. цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	0,92 ± 0,18	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при Р=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Гаркавенко А.Н.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.

Код пробы (образца): 02.0963.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 30.01.2025

Дата начала испытаний: 30.01.2025

Дата окончания испытаний: 03.02.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Розниина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Овчинников П.Ф.

24.01.2025
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 0286.25 от 24.01.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): *16.01.2025 06:00*

Дата и время доставки пробы (образца): *16.01.2025 11:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*

Код пробы (образца): *02.0286.25, 01.0286.25*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3 0,1 дм3 1,0 дм3 1,5 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло, бутылка стекло темное, бутылка стекло, бутылка пластик*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *0286.25*

Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Помощник врача по общей гигиене Файзуллин М.Р.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 16.01.2025

Дата начала испытаний: 16.01.2025

Дата окончания испытаний: 21.01.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность / неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	4,55 ± 0,64	не более 2	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.5
2	Массовая концентрация фторидов (фторид-ионов)	менее 0,1	не более 1,5	мг/дм³	МВИ № 01.1:1.2.4.20-05
3	Жесткость	1,53 ± 0,23	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
4	Окисляемость перманганатная	4,7 ± 0,5	не более 5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.)
5	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
6	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
7	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
8	Цветность	13,5 ± 2,7	не более 20	град. цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012, п.5
9	Массовая концентрация общего железа	0,405 ± 0,081	не более 0,3	мг/дм³	МВИ 01.1:1.4.2:2.18-05
10	Массовая концентрация нитратов	1,43 ± 0,36	не более 45	мг/дм³	МВИ 01.1:1.2.3.4.14-05
11	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
12	Массовая концентрация нефтепродуктов	0,021 ± 0,007*	не более 0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
13	Нитриты	менее 0,003	не более 3	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014 п.6
14	Водородный показатель (рН)	7,1 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
15	Массовая концентрация фенолов (общих и летучих)/Фенол	менее 0,005	не более 0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
16	Хлориды (хлор-ион)	90,5 ± 1,4	не более 350	мг/дм³	ГОСТ 4245-72, п.2
17	Мутность (по каолину)	1,49 ± 0,30	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
18	Массовая концентрация сухого остатка (общая минерализация)	419 ± 38*	не более 1000	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
19	Сульфаты (сульфат-ионы)	3,07 ± 0,86	не более 500	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012 п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при Р=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

*неопределенность

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"	7373	С-ВЯ/05-03-2024/321859648	04.03.2025
2	рН-метр-милливольтметр рН-410	ND11566	С-ВЯ/05-03-2024/321859659	04.03.2025
3	Спектрофотометр Prove, модель Prove 300	1826313242	С-ВЯ/05-03-2024/321859650	04.03.2025
4	Весы лабораторные электронные HR, мод HR-202i	15201863	С-ВЯ/29-07-2024/358064874	28.07.2025
5	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
6	Спектрофотометр модели ПО-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:	Подпись
Исполнитель:	
Химик-эксперт Линник В.С.	
Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.	

Код пробы (образца): 02.0286.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 16.01.2025

Дата начала испытаний: 16.01.2025

Дата окончания испытаний: 20.01.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1

3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1
Лица, ответственные за проведение испытаний:				Подпись	
Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.					
Заведующий лабораторией: Насырова В.М.					

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет


Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

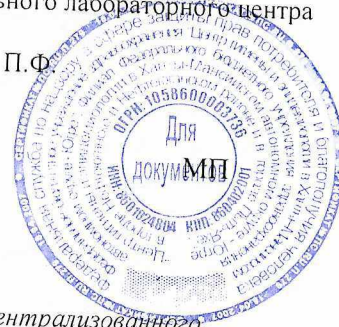
Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе» (ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72
Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.
Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su
Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель испытательного лабораторного центра

Овчинников П.Ф.
29.01.2025
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0623.25 от 29.01.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*
Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление теплоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*
Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*
Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление теплоснабжения" 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*
Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*
Дата и время отбора пробы (образца): *23.01.2025 06:00*
Дата и время доставки пробы (образца): *23.01.2025 11:00*
Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*
Цель отбора: *СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*
Код пробы (образца): *02.0623.25, 01.0623.25*
Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3*
Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутыль стекло*
НД на метод отбора: -
Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*
Условия хранения: *не хранилась*
Акт отбора: *0623.25*
Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*
Дополнительные сведения: -
Лицо, ответственное за оформление протокола:
Регистратор *Гилева Ф.В.*
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Дата поступления пробы (образца): 23.01.2025

Дата начала испытаний: 23.01.2025

Дата окончания испытаний: 28.01.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	16,6 ± 3,3	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	1,31 ± 0,26	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при P=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель:	Подпись
Лаборант Васильева В.С.	
Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к.	

Код пробы (образца): 02.0623.25

Дата поступления пробы (образца): 23.01.2025

Дата начала испытаний: 23.01.2025

Дата окончания испытаний: 27.01.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Исполнитель:	Подпись
Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.	
Заведующий лабораторией: Насырова В.М.	

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет
Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.
Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах