

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель испытательного лабораторного центра

 Овчинников П.Ф.

09.04.2025
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 4730.25 от 09.04.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения", 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 76*

Дата и время отбора пробы (образца): *03.04.2025 09:10*

Дата и время доставки пробы (образца): *03.04.2025 12:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Код пробы (образца): *02.4730.25, 01.4730.25*

Объем пробы (образца): *0,5 дм3 1,0 дм3 0,1 дм3 0,1 дм3 1,5 дм3*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылъ стекло, бутылъ стекло темное, бутылъ стекло, бутылъ пластик*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *4730.25*

Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 03.04.2025

Дата начала испытаний: 03.04.2025

Дата окончания испытаний: 07.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний±погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Окисляемость перманганатная	$4,2 \pm 0,4$	не более 5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 (Издание 2012 г.)
2	Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (Издание 2014 г.)
3	Массовая концентрация сухого остатка (общая минерализация)	$482 \pm 43^*$	не более 1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023
4	Жесткость	$1,88 \pm 0,28$	не более 7	°Ж	ГОСТ 31954-2012 п.4
5	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
6	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
7	Массовая концентрация нефтепродуктов	$0,022 \pm 0,008^*$	не более 0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (Издание 2012 г.)
8	Мутность (по каолину)	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
9	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
10	Водородный показатель (рН)	$6,7 \pm 0,2$	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018 г.)
11	Цветность	$11,9 \pm 2,4$	не более 20	град. цветности (Сг – Со)	ГОСТ 31868-2012, п.5

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при $P=0,95$, если иное не оговорено дополнительно.

*неопределенность

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Весы лабораторные электронные НР, мод НР-202i	15201863	С-ВЯ/29-07-2024/358064874	28.07.2025
2	Иономер лабораторный И-160-МИ	A1061	С-ВЯ/29-07-2024/358437697	28.07.2025
3	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
4	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025
5	Анализатор жидкости "Флюорат-02-5М"	7373	С-ВЯ/04-03-2025/414135512	03.03.2026

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к

Код пробы (образца): 02.4730.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 03.04.2025

Дата начала испытаний: 03.04.2025

Дата окончания испытаний: 07.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см ³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см ³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см ³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см ³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя испытательного лабораторного
центра



Трофимова Л.В.

23.04.2025

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5502.25 от 23.04.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): +73463259100 putvs@mail.ru

Юридический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Фактический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: ПМУП "Управление тепловодоснабжения", 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): 17.04.2025 08:50

Дата и время доставки пробы (образца): 17.04.2025 11:00

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Код пробы (образца): 02.5502.25, 01.5502.25

Объем пробы (образца): 0,5 дм3 1,0 дм3

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с холодоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: 5502.25

Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.
(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.5502.25

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 17.04.2025

Дата начала испытаний: 17.04.2025

Дата окончания испытаний: 21.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	18,5 ± 3,7	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	2,81 ± 0,56	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при P=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:	Подпись
Исполнитель:	
Химик-эксперт Линник В.С.	
Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к	

Код пробы (образца): 02.5502.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 17.04.2025

Дата начала испытаний: 17.04.2025

Дата окончания испытаний: 21.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:	Подпись
Исполнитель: Медицинский лабораторный техник Тудвачева Ю.Ю.	
Заведующий лабораторией: Насырова В.М.	

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя испытательного лабораторного
центра

 Трофимова Л.В.
06.05.2025
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6064.25 от 06.05.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): ПМУП "Управление теплоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): +73463259100 putvs@mail.ru

Юридический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Фактический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: ПМУП "Управление теплоснабжения", 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): 24.04.2025 09:00

Дата и время доставки пробы (образца): 24.04.2025 11:30

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Код пробы (образца): 02.6064.25, 01.6064.25

Объем пробы (образца): 0,5 дм3 1,0 дм3

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: 6064.25

Основание для отбора: *Договор №03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.6064.25

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 24.04.2025

Дата начала испытаний: 24.04.2025

Дата окончания испытаний: 28.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	16,4 ± 3,3	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	2,25 ± 0,45	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при P=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

И.о. Заведующего лабораторией: Гредасова Н.А.

Код пробы (образца): 02.6064.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 24.04.2025

Дата начала испытаний: 24.04.2025

Дата окончания испытаний: 28.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)

Испытательный лабораторный центр Филиала ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя испытательного лабораторного
центра

 Трофимова Л.В.

07.05.2025

(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 6195.25 от 07.05.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): +73463259100 putvs@mail.ru

Юридический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Фактический адрес заказчика: 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: ПМУП "Управление тепловодоснабжения", 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): 29.04.2025 09:10

Дата и время доставки пробы (образца): 29.04.2025 11:30

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Код пробы (образца): 02.6195.25, 01.6195.25

Объем пробы (образца): 0,5 дм³ 1,0 дм³

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутылка стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: 6195.25

Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик Джабраилова М.Л.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Код пробы (образца): 01.6195.25

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 29.04.2025

Дата начала испытаний: 29.04.2025

Дата окончания испытаний: 30.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	2	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	22,8 ± 4,6	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	3,97 ± 0,79	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при P=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель:

Химик-эксперт Линник В.С.

И.о. Заведующего лабораторией: Гредасова Н.А.

Код пробы (образца): 02.6195.25

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 29.04.2025

Дата начала испытаний: 29.04.2025

Дата окончания испытаний: 05.05.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°C	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:

Подпись

Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.

Заведующий лабораторией: Насырова В.М.

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах

Код формы: Ф.02.10.17.2021, Издание № 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в городе Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в городе Пыть-Яхе»
(ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»)
Испытательный лабораторный центр Филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе»

Юридический адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Ханты-Мансийск, улица Рознина, дом 72

Адрес места осуществления деятельности: 628309, РОССИЯ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, пом. 3, Промышленная зона Пионерная, ул. Набережная, строение 12.


Тел.: (3463)238903, т/ф. (3463)226520 e-mail: ff_12@xmao.su

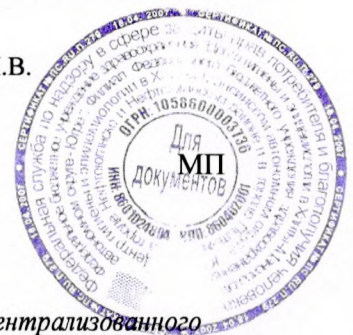
Реквизиты: ИНН/КПП 8601024804/860402001, ОГРН 1058600003736, ОКПО 76841593

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510821

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. Руководителя испытательного лабораторного
центра


Трофимова Л.В.
18.04.2025
(дата утверждения)



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 5142.25 от 18.04.2025

Наименование объекта, пробы (образца) испытаний: *питьевая вода: вода питьевая централизованного водоснабжения*

Заказчик (наименование, ИНН, ОГРН): *ПМУП "Управление тепловодоснабжения" ИНН 8619005930 ОГРН 1028601791877*

Контактные данные заказчика (телефон и (или) e-mail): *+73463259100 putvs@mail.ru*

Юридический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Фактический адрес заказчика: *628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отобрана проба (образец), юридический адрес: *ПМУП "Управление тепловодоснабжения", 628331, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, гп. Пойковский, промзона 7а*

Место отбора пробы (образца): *выход на посёлок (перед поступлением в распределительную сеть) БТВС сп Салым ВОС-400 (ст), ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Куть-Ях, станция, мкр. Железнодорожников, строение 7б*

Дата и время отбора пробы (образца): *10.04.2025 08:30*

Дата и время доставки пробы (образца): *10.04.2025 12:00*

Сотрудник, отобравший пробу (образец): *отбор и доставка проб осуществлены заказчиком*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Код пробы (образца): *02.5142.25, 01.5142.25*

Объем пробы (образца): *0,5 дм³ 1,0 дм³*

Тара, упаковка: *бутыль стерильная стекло, бутыль стекло*

НД на метод отбора: -

Условия транспортировки: *автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами*

Условия хранения: *не хранилась*

Акт отбора: *5142.25*

Основание для отбора: *Договор № 03-14-3ПЭФ/24 от 28.12.2024 г.*

Дополнительные сведения: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Регистратор Гилева Ф.В.

(Должность, Ф.И.О.) (подпись)

Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛЦ

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 10.04.2025

Дата начала испытаний: 10.04.2025


Дата окончания испытаний: 14.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.3
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.1.4
3	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016, п.5.8.2
4	Цветность	15,8 ± 3,2	не более 20	град. цветности (Cr – Co)	ГОСТ 31868-2012, п.5
5	Мутность (по каолину)	2,91 ± 0,58	не более 1,5	мг/дм³	ГОСТ Р 57164-2016, п.6

Результаты испытаний представлены с учетом погрешности при P=0,95, если иное не оговорено дополнительно.

Средства измерений, сведения о государственной поверке:

№ п/п	Наименование, тип средств измерений	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Срок действия государственной поверки
1	Термометр технический жидкостный ТТЖ-М	397329	С-ВЯ/01-10-2024/374999253	30.09.2027
2	Спектрофотометр модели ПЭ-5400ВИ	54ВИ2303	С-ВЯ/29-07-2024/358437712	28.07.2025

Лица, ответственные за проведение испытаний:			Подпись	
Исполнитель:				
Химик-эксперт Линник В.С.				
Заведующий лабораторией: Алышова С.С.к				

Код пробы (образца): 02.5142.25


Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы (образца): 10.04.2025

Дата начала испытаний: 10.04.2025

Дата окончания испытаний: 14.04.2025

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Escherichia coli	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
2	Энтерококки	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.10.1
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/100 см³	ГОСТ 34786-2021 п.9.1
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий в 20 см³	не обнаружено	отсутствие	КОЕ/20см³	МУК 4.2.3963-23 раздел XII п.12.3., п.12.6., п.п.12.6.1., п.п. 12.6.2.
5	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) при 37°С	0	не более 50	КОЕ/см³	ГОСТ 34786-2021 п.7.1

Лица, ответственные за проведение испытаний:				Подпись	
Исполнитель: Фельдшер-лаборант Галиуллина А.М.					
Заведующий лабораторией: Насырова В.М.					

В случае отбора пробы Заказчиком ответственность за отбор проб ИЛЦ не несет

Результаты относятся к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Окончание протокола. Протокол составлен в 2-х экземплярах